


PRZEKRÓJ C - C


DN160mm
wentylator hybrydowy
Vw=200m3/h / dP=60Pa
Pel=130W / 230V

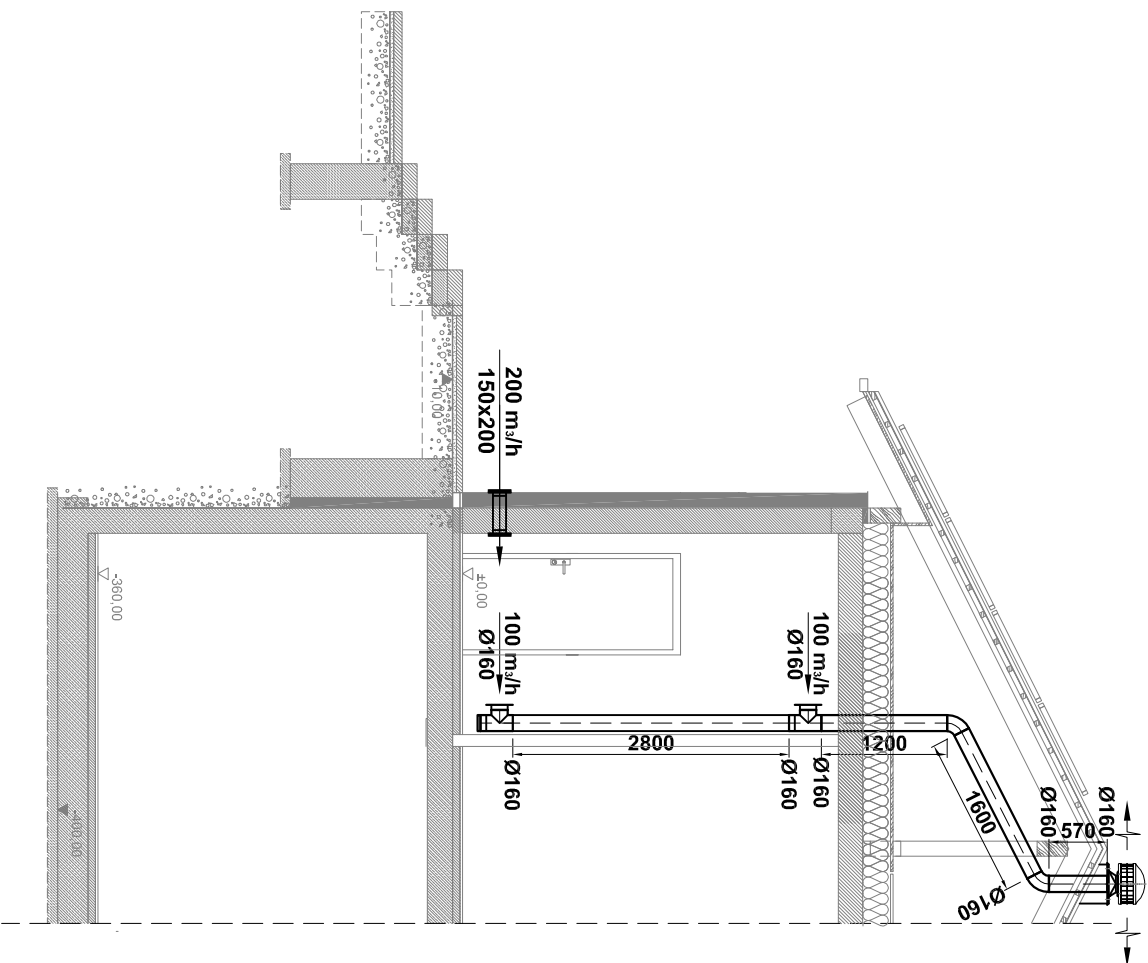

PRZEKRÓJ


B - B

wentylator dachowy
WYWIEWNY DN250mm
Vw=350m3/h / dP=70Pa
Pel=100W / 230V

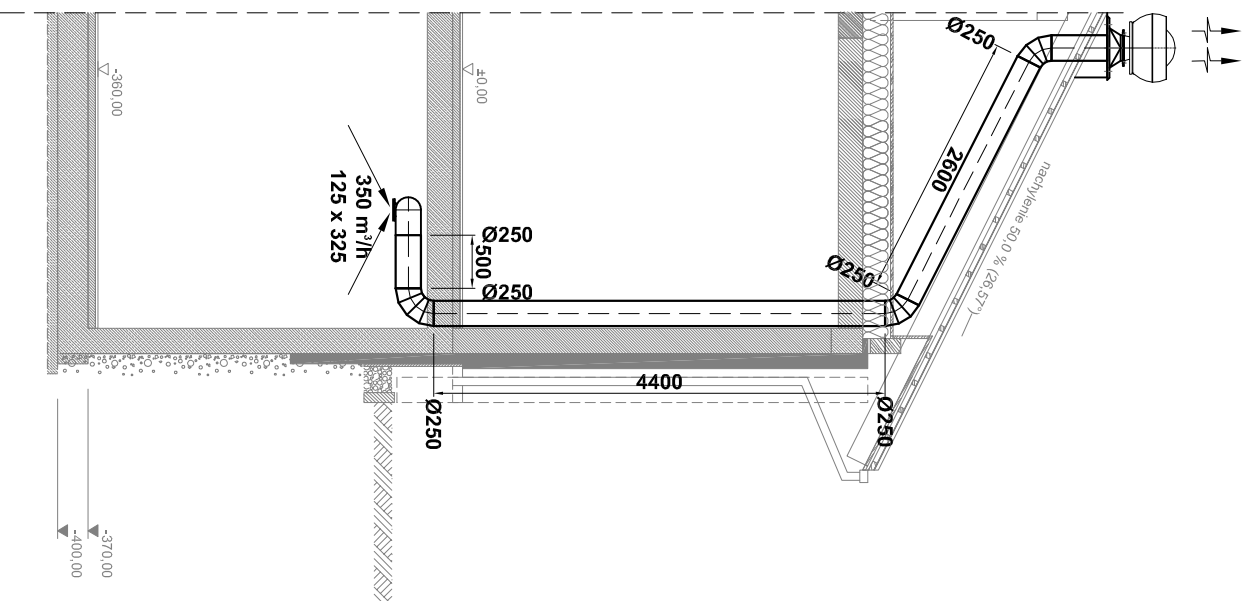

PRZEKRÓJ A - A

wyświetlacz dachowy
cylindryczny typ: "A"
DN160mm

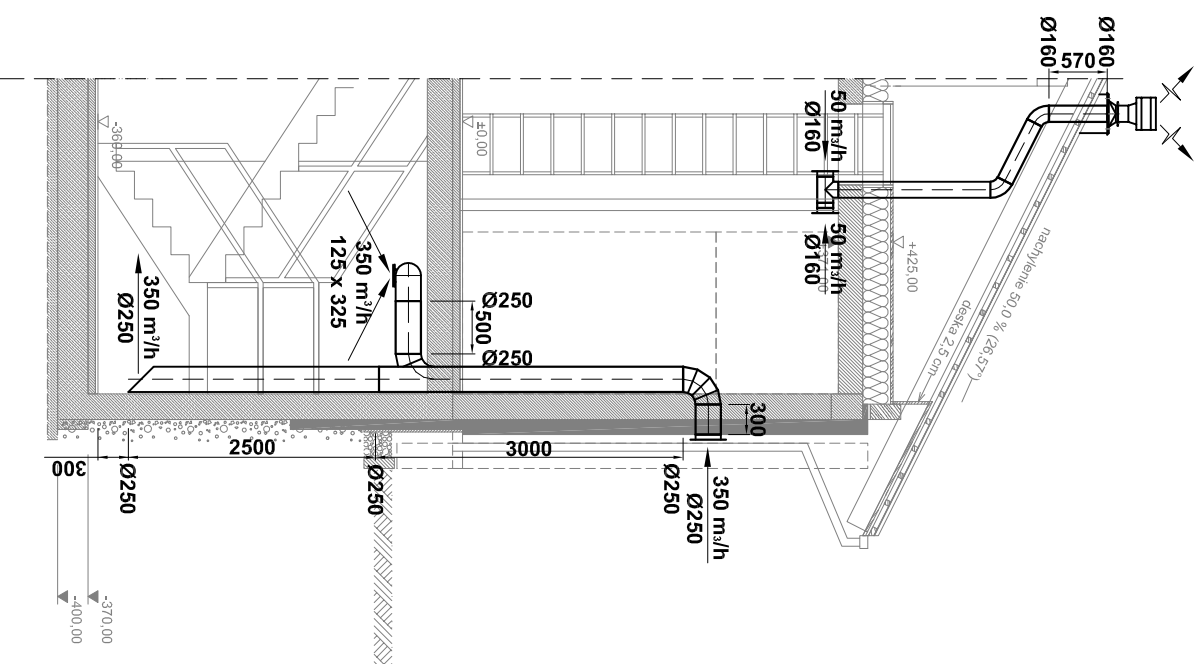

Temat:		Umocnienie rekreacyjnej przestrzeni wspólnej w miejscowości Wysoka w ramach rewitalizacji gminy Łancut na lata 2016-2020 - rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku szkolnego, budowa nowego budynku technicznego, wchodzących w skład zaplecza socjalno-sanitarnego i technologicznego dwunasto basenu rekreacyjnego, remontu istniejącej niockci basenowej, budowa przyłączy wody, kanalizacji sanitarniej, wlotnostojących kolektorów słonecznych, niezbędnej infrastruktury i urządzeń technicznych oraz obiektów małej architektury.	
Inwestor:		Gmina Łancut, ul. Mickiewicza 2A, 37-100 Łancut	
Lokalizacja:		Wysoka, gmina Łancut, dz. nr ewid. 392/10, obręb 0009-Wysoka	
Przedmiot rysunku:		BUDYNEK NR2 - INSTALACJA WENT. PRZEKROU AA-BB-CC	
Projektant:	mgr inż. Marjan Budzik, upr. nr S-234/79	S-234/80	
Opracował:	mgr inż. Daniel Kocurek	Kocurek D	
Stwierdził:	mgr inż. Witold Duszczek, upr. nr S-158/01	S-20	
		Faza: PW Nr rysunku: kwiecień 2018	