


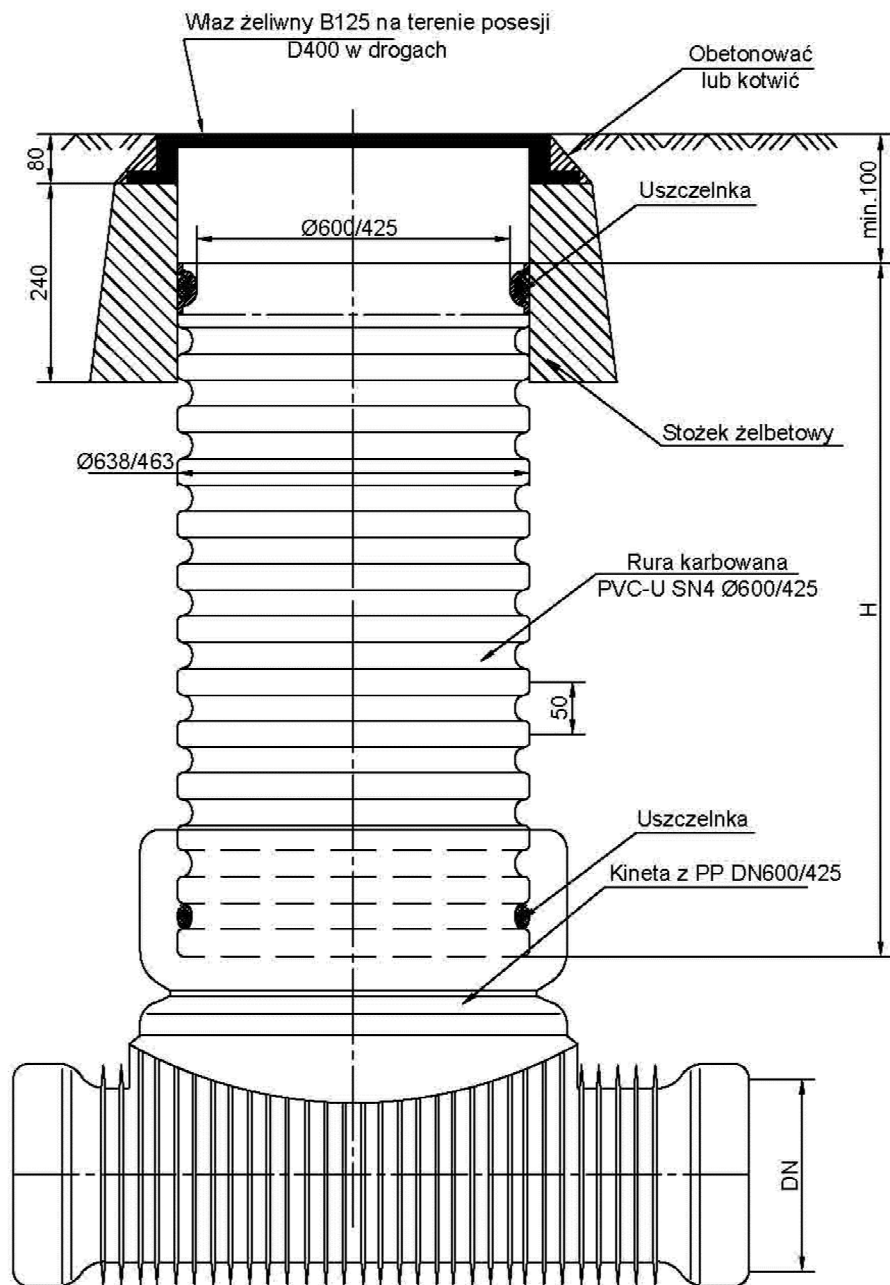

Studzienka Ø600/425 z włazem żeliwnym B125/ D400 i stożkiem żelbetowym

Uwagi:

1. Grunt (zasyp) wokół studzienki układać warstwami gr.~20cm z mechanicznym zagęszczeniem do $I_s > 1,02$.
2. Rzędną góry włazu dostosować do niwelety projektowanych nawierzchni.
3. Studnię wykonać na zagęszczonej podsypce z pospółki gr.15cm.
4. Wymiary w milimetrach.

UWAGA:

Rzędne poszczególnych studzienek zgodnie z profilami podłużnymi

Temat:

Utworzenie rekreacyjnej przestrzeni wspólnej w miejscowości Wysoka w ramach rewitalizacji gminy Łańcut na lata 2016-2020 - rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku socjalnego, budowa nowego budynku technicznego, wchodzących w skład zaplecza socjalno-sanitarnego i technologicznego otwartego basenu rekreacyjnego, remont istniejącej niecki basenowej, budowa przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej, wolnostojących kolektorów słonecznych, niezbędnej infrastruktury i urządzeń technicznych oraz obiektów małej architektury.

Inwestor: Gmina Łańcut, ul. Mickiewicza 2A, 37-100 Łańcut

Lokalizacja: Wysoka, gmina Łańcut, dz. nr ewid. 392/10, obęb 0009-Wysoka

Skala:

-

Przedmiot rysunku: TYPOWA STUDZIENKA KANALIZACYJNA Ø425

Data : kwiecień 2018

Projektował: inż. Marian Budzik, upr. nr S-234/79 S-234/80

Faza: PW

Sprawdził: mgr inż. Witold Duszlak, upr. nr S-158/01

Nr rysunku:

S-5